




Základní údaje o opatření:

Délka: 3 700 m

Popis: Navrhovaným opatřením se především rozumí nový pevný odběrný objekt z VN Vranov – pevná odběrná věž. Dále pak nové odběrné potrubí surové vody a intenzifikace ÚV Štítary. Stavba nové pevné odběrné věže umožní spolehlivější odběr surové vody. Intenzifikace ÚV Štítary pak zajistí větší množství upravené vody k další distribuci.

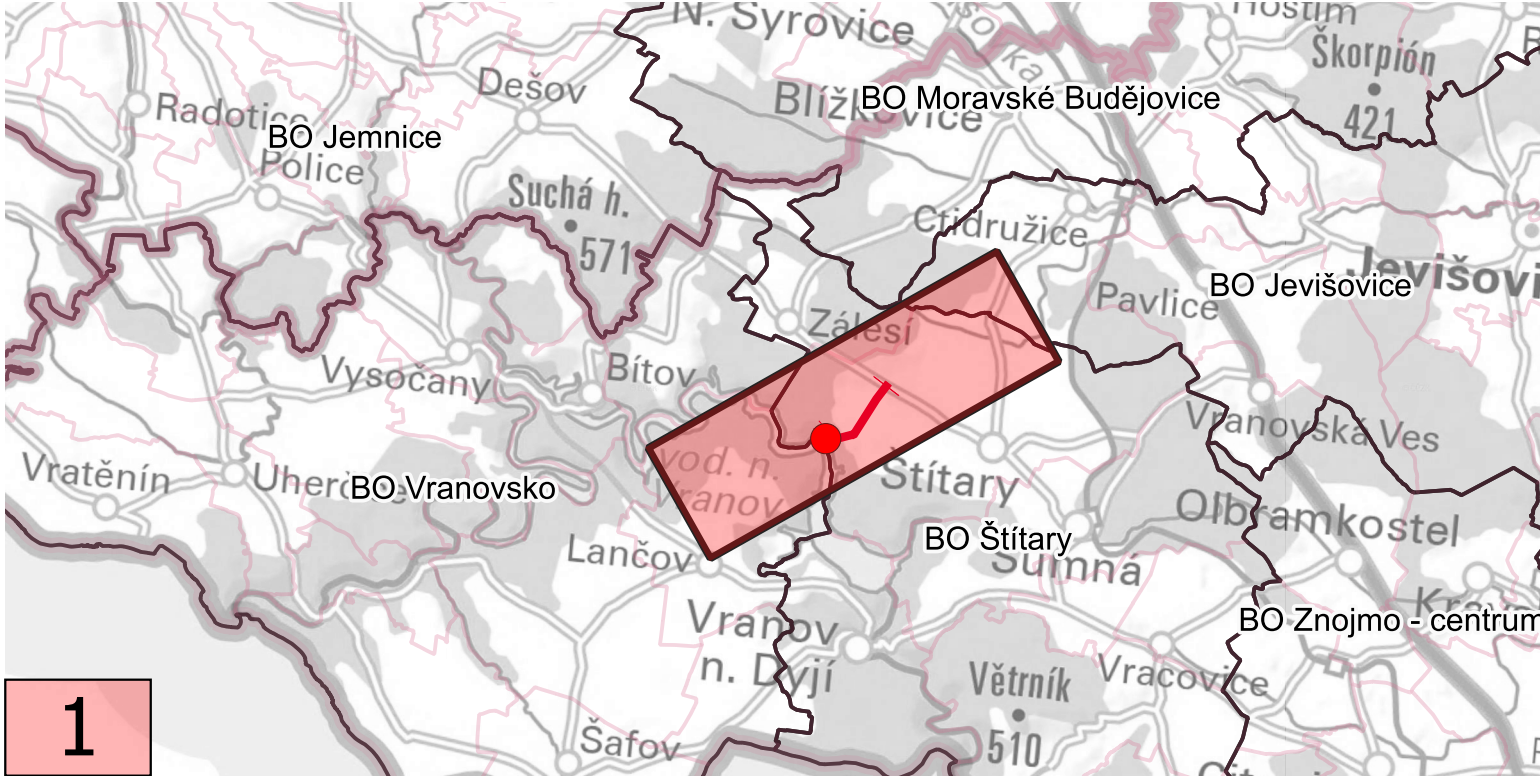