


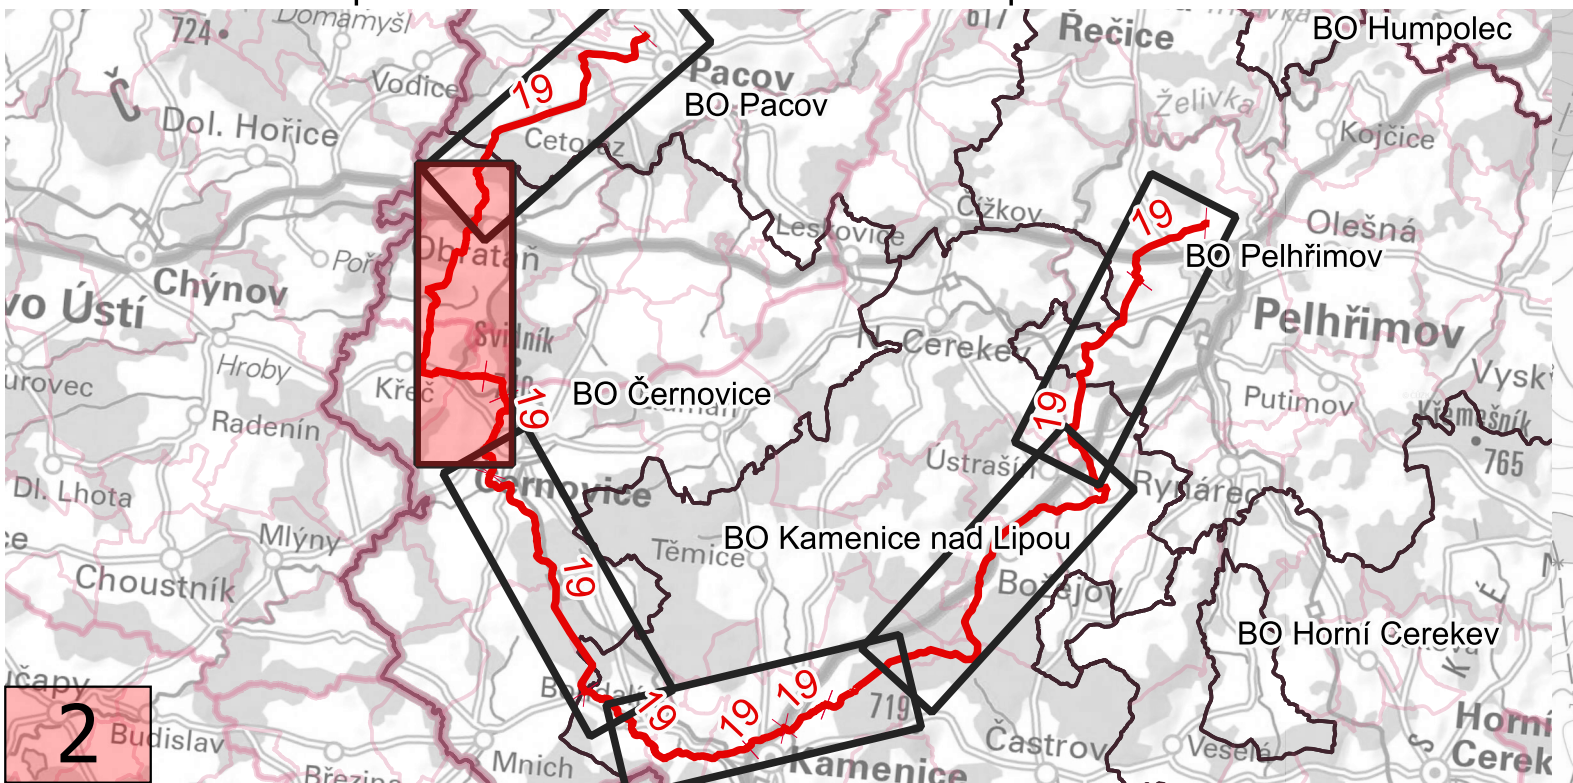

Základní údaje o opatření:

Délka: 60 899 m

Popis: Hlavním účelem opatření č. 19 je zajištění zaokruhování a tím dostatečného zásobení oblasti jižně pod Pacovem a Pelhřimovem, tj. zásobení obcí, které leží po trase propojení. Pomocí dostatečného kapacitního zdroje vody z ÚV Želivka bude zajištěno zásobení oblasti Kamenice nad Lipou s rezervou pro zásobení oblastí měst Zirovnice a Počátky. Kapacita je navržena pro plné zajištění zásobování oblasti.

LEGENDA

- Hranice krajů
- Hranice obcí s rozšířenou působností
- Hranice obcí
- Hranice katastrálního území

Dotčené parcely:

- Veřejné
- Neveřejné

Vodovodní síť

- Návrh nové
- Návrh ke zkapacitnění
- Stávající od provozovatele (číslo = DN)
- Stávající z PRVK ÚK (číslo = DN)

Vodovodní objekty

- ČS návrh nová
- ČS návrh ke zkapacitnění
- ČS stávající
- ÚV návrh ke zkapacitnění
- ÚV stávající
- VDJ návrh nový
- VDJ návrh ke zkapacitnění
- VDJ stávající od provozovatele
- VDJ stávající z PRVK ÚK
- Zdroje vody

