


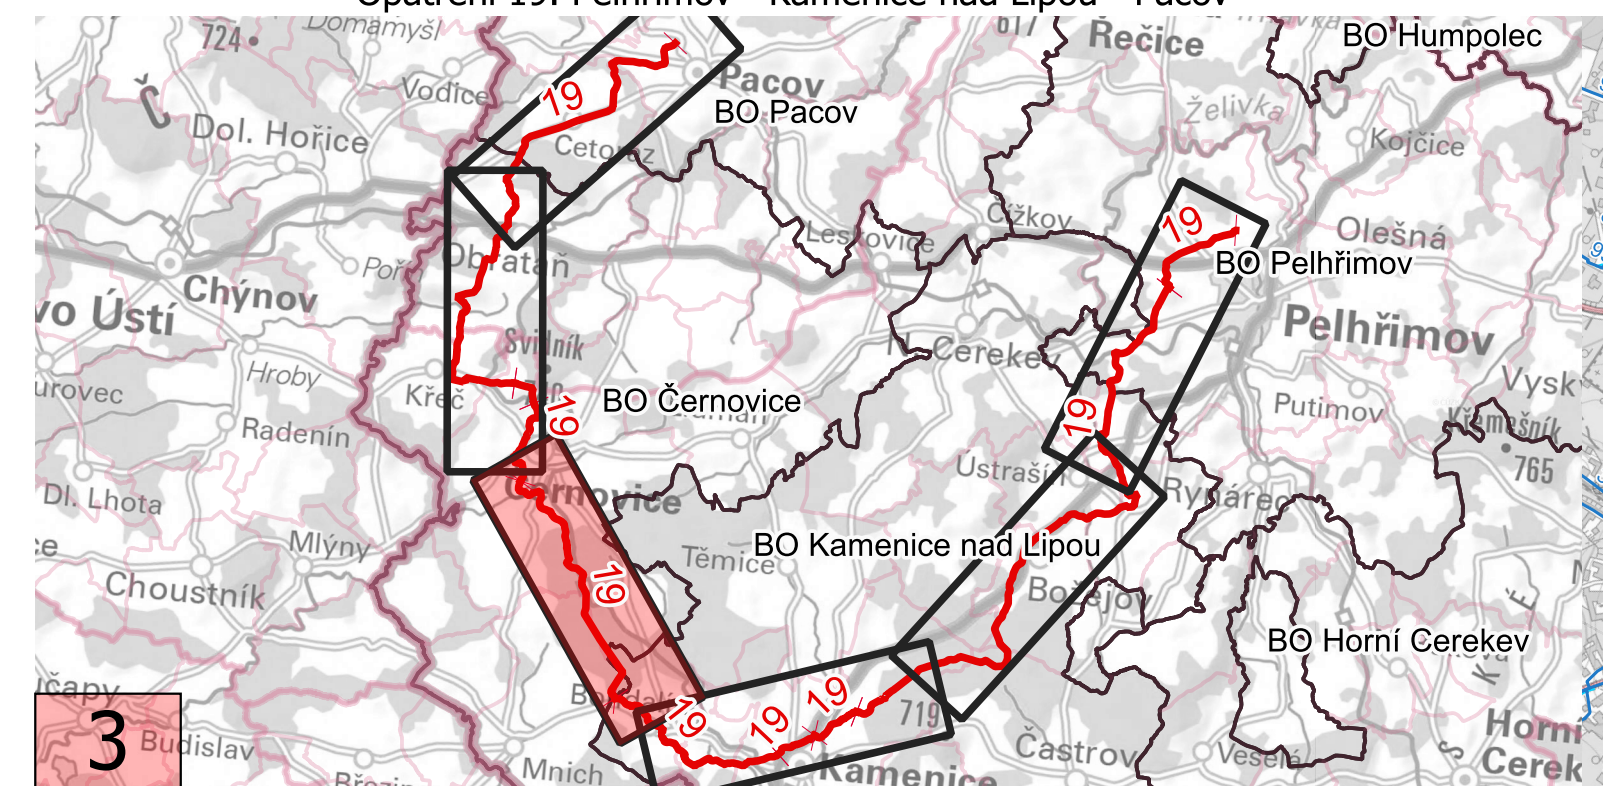

Základní údaje o opatření:

Délka: 60 899 m
 Popis: Hlavním účelem opatření č. 19 je zajištění zaokružování a tím dostatečného zásobení oblasti jižně pod Pacovem a Pelhřimovem, tj. zásobení obcí, které leží po trase propojení. Pomocí dostatečného kapacitního zdroje vody z ÚV Želivka bude zajištěno zásobení oblasti Kamenice nad Lipou s rezervou pro zásobení oblastí měst Zirovnice a Počátky. Kapacita je navržena pro plné zajištění zásobování oblasti.

LEGENDA

- Hranice krajů
- Hranice obcí s rozšířenou působností
- Hranice obcí
- Hranice katastrálního území
- Dotčené parcely:
 - Veřejné
 - Neveřejné
- Vodovodní síť
 - Návrh nové
 - Návrh ke zkapacitnění
 - Stávající od provozovatele (číslo = DN)
 - Stávající z PRVK ÚK (číslo = DN)
- Vodovodní objekty
 - ČS návrh nová
 - ČS návrh ke zkapacitnění
 - ČS stávající
 - ÚV návrh ke zkapacitnění
 - ÚV stávající
 - VDJ návrh nový
 - VDJ návrh ke zkapacitnění
 - VDJ stávající od provozovatele
 - VDJ stávající z PRVK ÚK
 - Zdroje vody

