




Základní údaje o opatření:

Délka: 13 950 m
Popis: Opatření využívá Vířský oblastní vodovod jako zdroj vody ke stabilizaci a sanaci deficitu SV Hustopeče (propojuje VOV v Židlochovicích a stávající VDJ Pouzdrfany). V případě realizace dalších souvisejících opatření (opatření č. 1 „Břeclav – Podivín – Velké Pavlovice“, č. 31 „Bzenec – Velké Pavlovice – Vranovice“ a č. 30 „Intenzifikace zdrojů a ÚV Bzenec“), bude umožněna spolupráce více zdrojů a sanace deficitu nejen ze zdroje VOV, ale také ze zdroje Bzenec nebo Břeclav. Spolu s opatřením č.31 „Bzenec - Velké Pavlovice - Vranovice“ bude tvořit páteřní řad propojující zdroj Bzenec a VOV.
Opatření je obousměrné. V případě proděni vody páteřním řadem ze severu na jih, bude deficit dotována z VOV, v případě proděni vody z jihu na sever bude deficit dotován ze zdroje Bzenec.
Opatření umožní napojení přírodního řadu Pohorelice, tedy napojení opatření č. 9.

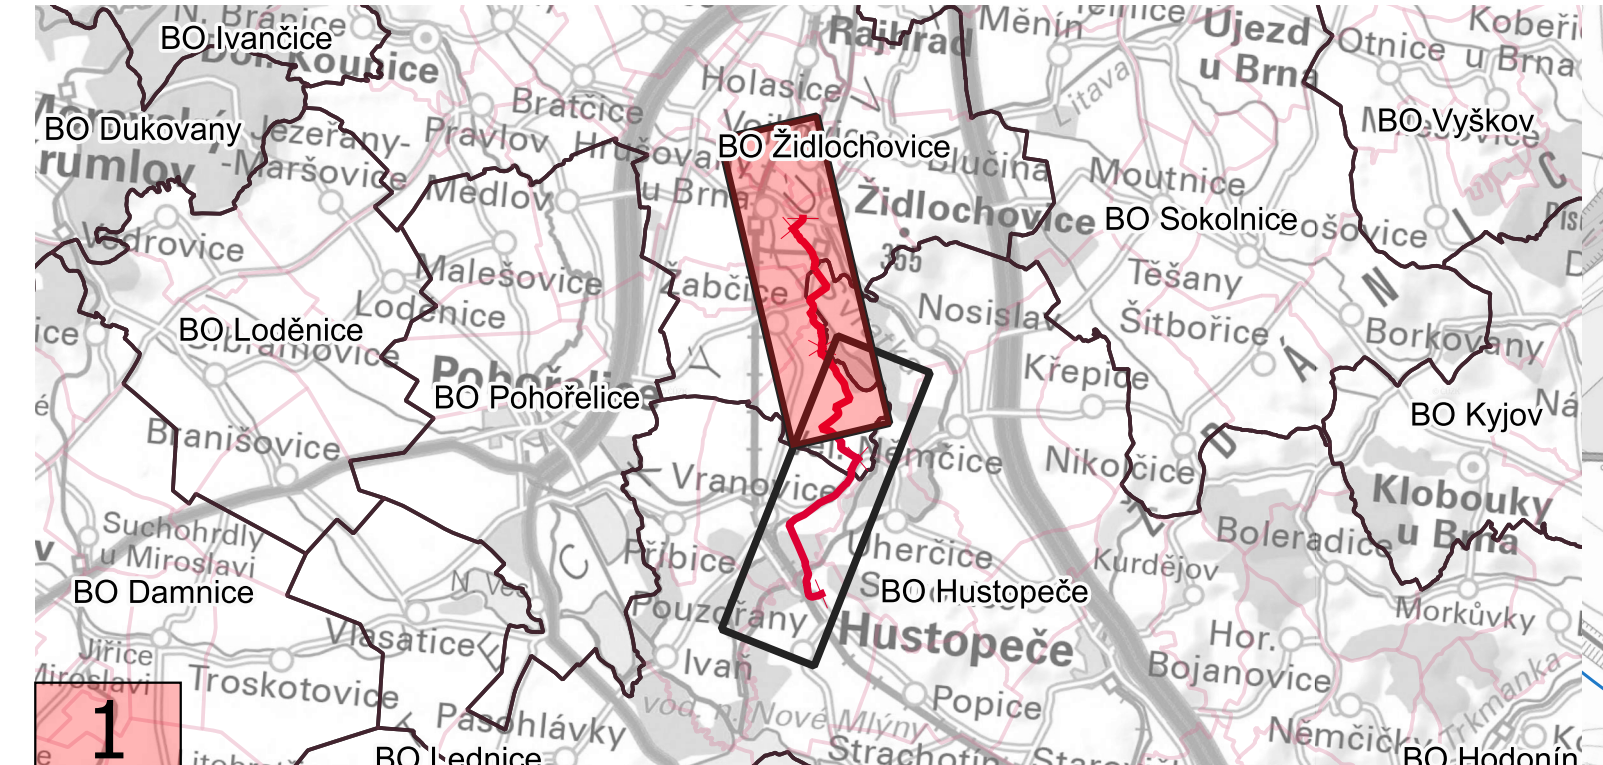