


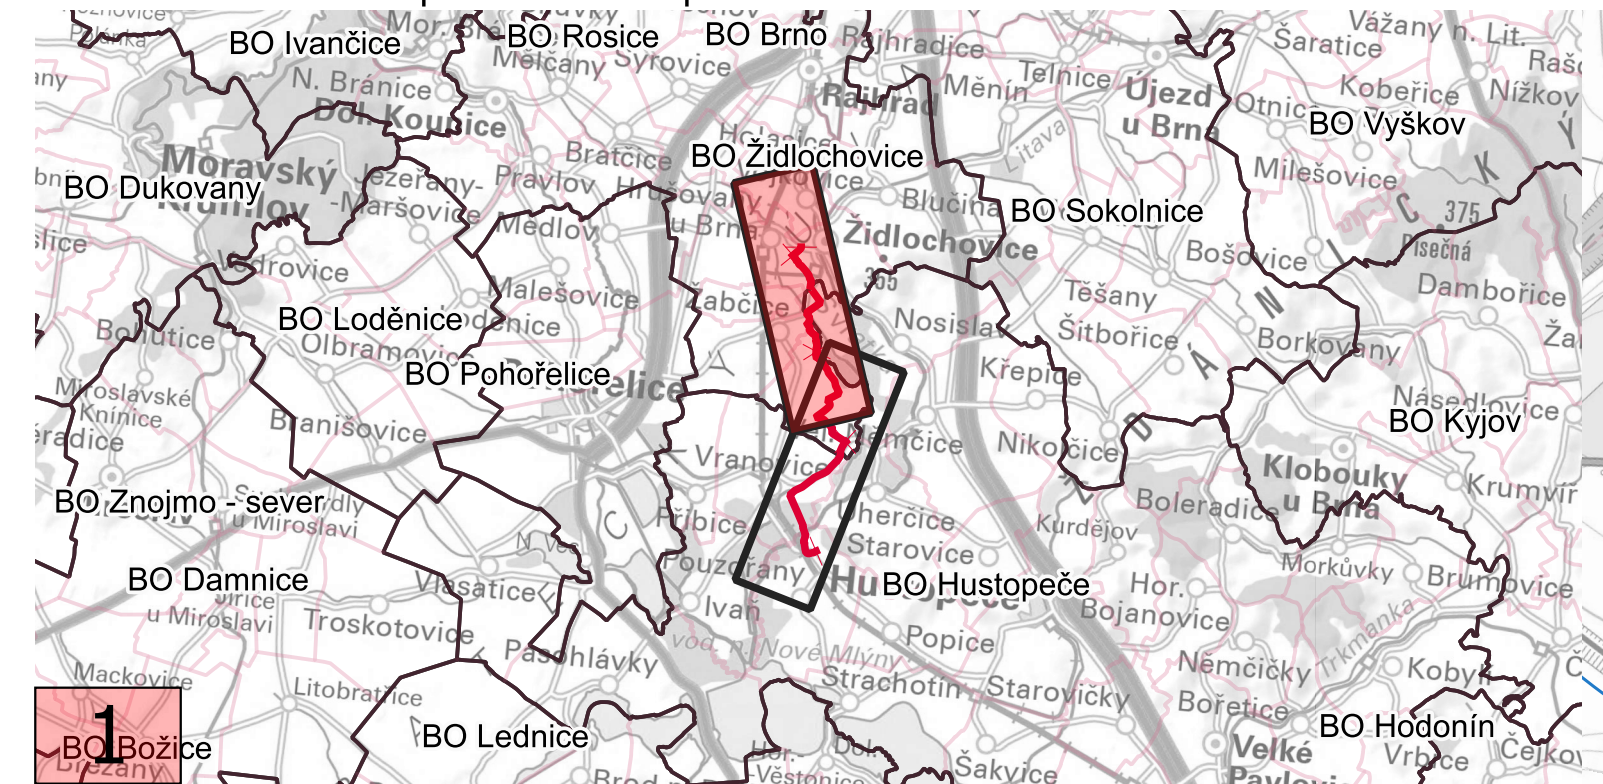

Základní údaje o opatření:

Délka: 13 950 m
Popis: Opatření využívá Vírský oblastní vodovod jako zdroj vody ke stabilizaci a sanaci deficitu SV Hustopeče (propojuje VOV v Židlochovicích a stávající VDJ Pouzdrfany). V případě realizace dalších souvisejících opatření (opatření č. 1 „Břeclav – Podivín - Velké Pavlovice“, č. 31 „Bzenec – Velké Pavlovice – Vranovice“ a č. 30 „Intenzifikace zdrojů a ÚV Bzenec“), bude umožněna spolupráce více zdrojů a sanace deficitu nejen ze zdroje VOV, ale také ze zdroje Bzenec nebo Břeclav. Spolu s opatřením č.31 „Bzenec - Velké Pavlovice - Vranovice“ bude tvořit páteřní řad propojující zdroj Bzenec a VOV.
Opatření je obousměrné. V případě prodělení vody páteřním řadem ze severu na jih, bude deficit dotována z VOV, v případě proudění vody z jihu na sever bude deficit dotován ze zdroje Bzenec.
Opatření umožní napojení přírodního řadu Pohorelice, tedy napojení opatření č. 9.

LEGENDA

- Hranice krajů
- Hranice obcí s rozšířenou působností
- Hranice obcí
- Hranice katastrálního území
- Dotčené parcely:
 - Veřejné
 - Neveřejné
- Vodovodní síť
 - Návrh nové
 - Návrh ke zkapacitnění
 - Stávající od provozovatele (číslo = DN)
 - Stávající z PRVK ÚK (číslo = DN)
- Vodovodní objekty
 - ČS návrh nové
 - ČS návrh ke zkapacitnění
 - ČS stávající
 - Šachta návrh nová
 - Šachta stávající
 - ÚV návrh ke zkapacitnění
 - ÚV stávající
 - VDJ návrh nový
 - VDJ návrh ke zkapacitnění
 - VDJ stávající od provozovatele
 - VDJ stávající z PRVK ÚK
 - Zdroje vody

