


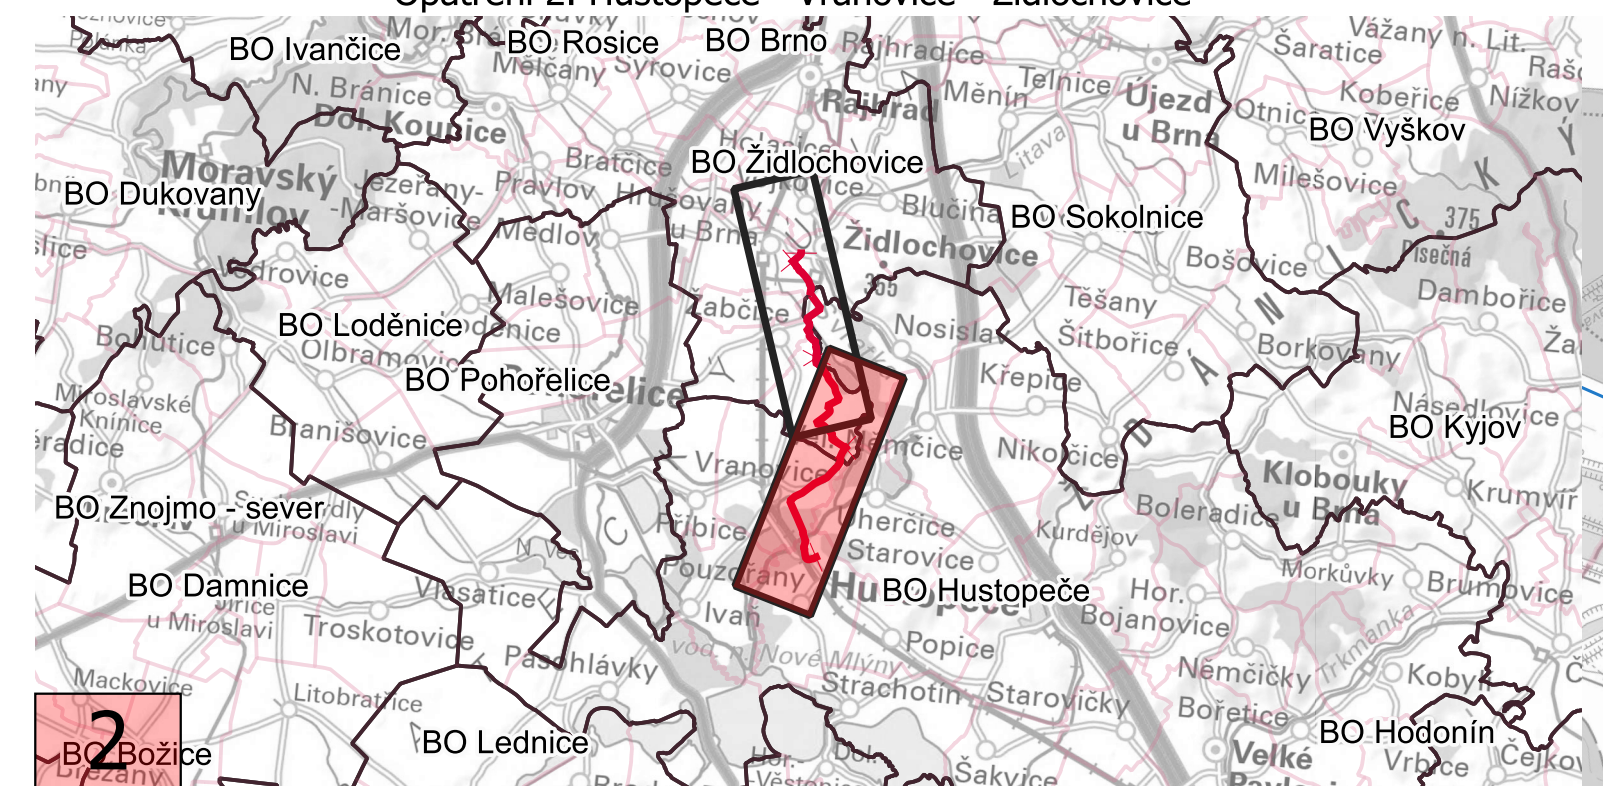

Základní údaje o opatření:

Délka: 13 950 m

Popis: Opatření využívá Vířský oblastní vodovod jako zdroj vody ke stabilizaci a sanaci deficitu SV Hustopeče (propojuje VOV v Židlochovicích a stávající VDJ Pouzdřany). V případě realizace dalších souvisejících opatření (opatření č. 1 „Břeclav – Podivín - Velké Pavlovice“, č. 31 „Bzenec – Velké Pavlovice – Vranovice“ a č. 30 „Intenzifikace zdrojů a ÚV Bzenec“), bude umožněna spolupráce více zdrojů a sanace deficitu nejen ze zdroje VOV, ale také ze zdroje Bzenec nebo Břeclav. Spolu s opatřením č.31 "Bzenec - Velké Pavlovice - Vranovice" bude tvořit páteřní řad propojující zdroj Bzenec a VOV.

Opatření je obousměrné. V případě proudění vody páteřním řadem ze severu na jih, bude deficit dotována z VOV, v případě proudění vody z jihu na sever bude deficit dotován ze zdroje Bzenec.

Opatření umožní napojení přírodního řadu Pohorelice, tedy napojení opatření č. 9.

- LEGENDA
- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | Hranice krajů | | ČS návrh ke zkapačtění |
| | Hranice obcí s rozšířenou působností | | ČS stávající |
| | Hranice obcí | | Šachta návrh nová |
| | Hranice katastrálního území | | Šachta stávající |
| | Dotčené parcely: | | ÚV návrh ke zkapačtění |
| | Veřejné | | ÚV stávající |
| | Neveřejné | | VDJ návrh nový |
| | Vodovodní síť: | | VDJ návrh ke zkapačtění |
| | Návrh nové | | VDJ stávající od provozovatele |
| | Návrh ke zkapačtění | | VDJ stávající z PRVK ÚK |
| | Stávající od provozovatele (číslo = DN) | | Zdroje vody |
| | Stávající z PRVK ÚK (číslo = DN) | | |
| | Vodovodní objekty | | |
| | ČS návrh nová | | |

