PROPOJOVÁNÍ VODÁRENSKÝCH SOUSTAV JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A KRAJE VYSOČINA
PŘÍLOHA C 4.12: Připojení spotřebišť a zdrojů na robustní systém

LEGENDA
- Opatření
- Stávající vodovodní síť od provozovatele (číslo = DN)
- Stávající vodovodní síť z PRVK ÚK (číslo = DN)
- Oblastni skupinových vodovodů
- Město/městys/obec
- Linie propojující obec a místo napojení
- Linie propojující zdroj a místo napojení
- Kraje
- Obce

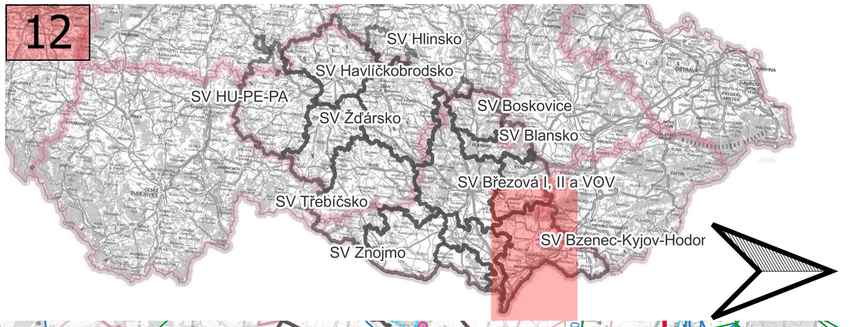

0 7.5 15 km

1:130 000

Břeclav, Kančí obora - 150 l/s
Rašovice-zářezy - 8.1 l/s
Rohatec (Gebhard-Zásada) - 80 l/s
Bzenec 5 - 20 l/s
Bzenec I (Moravský Písek) - 90 l/s
Bzenec III (S+J) - 220 l/s
Milokošť (Veselí nad Moravou) - 40.5 l/s
Kněždub, studna - 6.75 l/s
VN Koryčany - 13.5 l/s

12